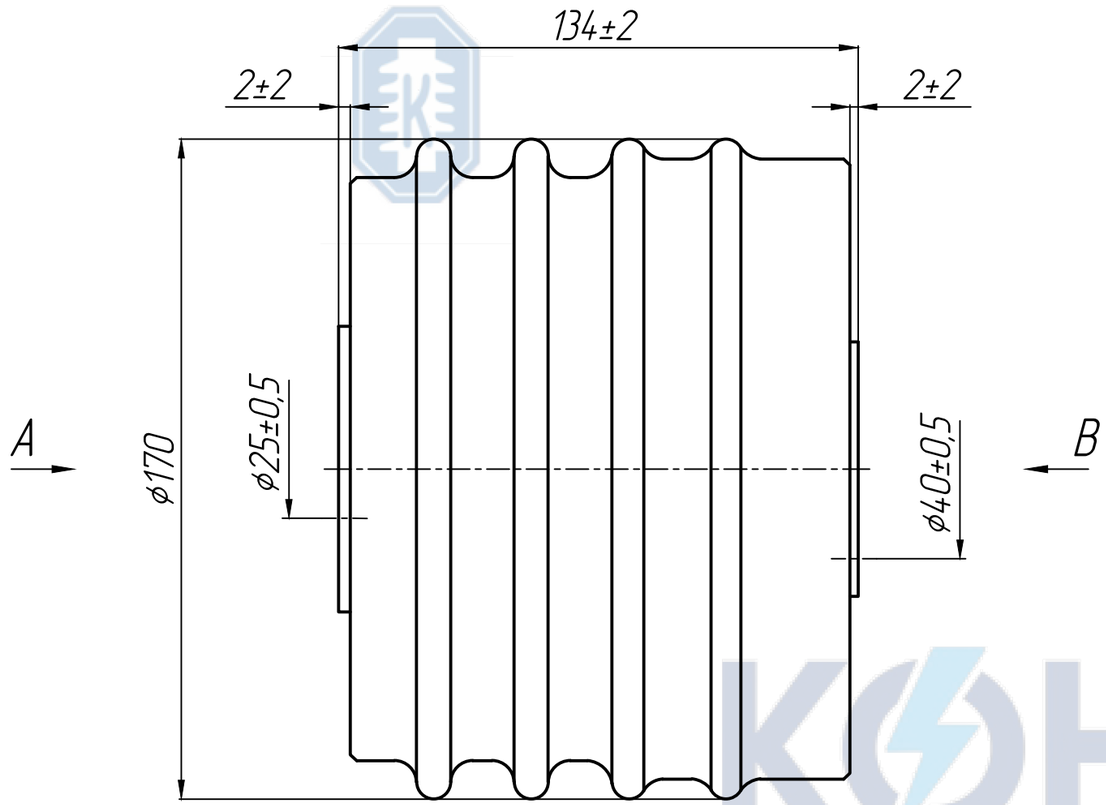

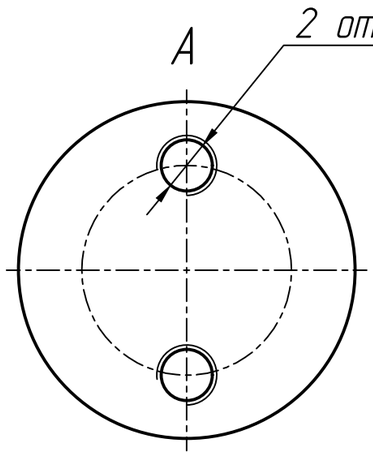

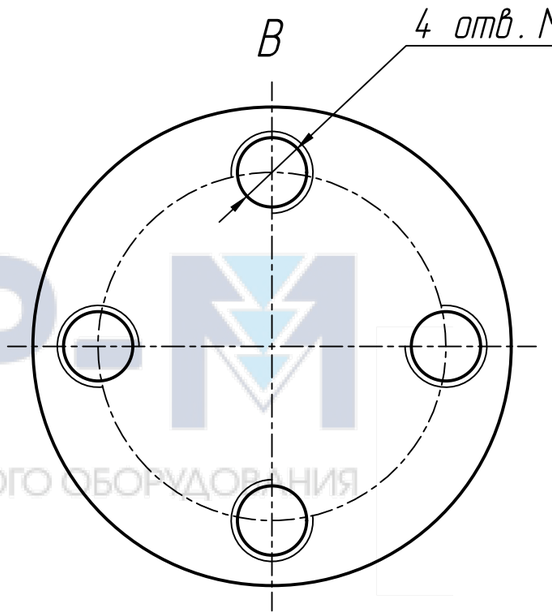

1. Номинальное напряжение 10 кВ.
2. Длина пути утечки не менее 120 мм.
3. Минимальная разрушающая сила при изгибе 20 кН.
4. Испытательное напряжение полного грозового импульса, не менее 80 кВ.
5. Изолятор соответствует требованиям ГОСТ Р 52034-23.
6. Материал керамический электротехнической группы – С120.
7. Срок службы не менее 30 лет.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Изолятор ИОР 10-20 УХЛ, Т2	Лит.	Масса	Масштаб
Разраб.							8,3	
Пров.						Лист	Листов 1	
Т. контр.								
Н. контр.					ООО «Контур-М»			
Утв.								

Перв. примен.
Справ. №
Подп. и дата
Инв. № дубл.
Взам. инв. №
Подп. и дата
Инв. № подл.

Копировал
Формат А3

КОНТУР-М
ПОСТАВКА ИЗОЛЯТОРОВ И ВЫСОКОВОЛЬТНОГО ОБОРУДОВАНИЯ