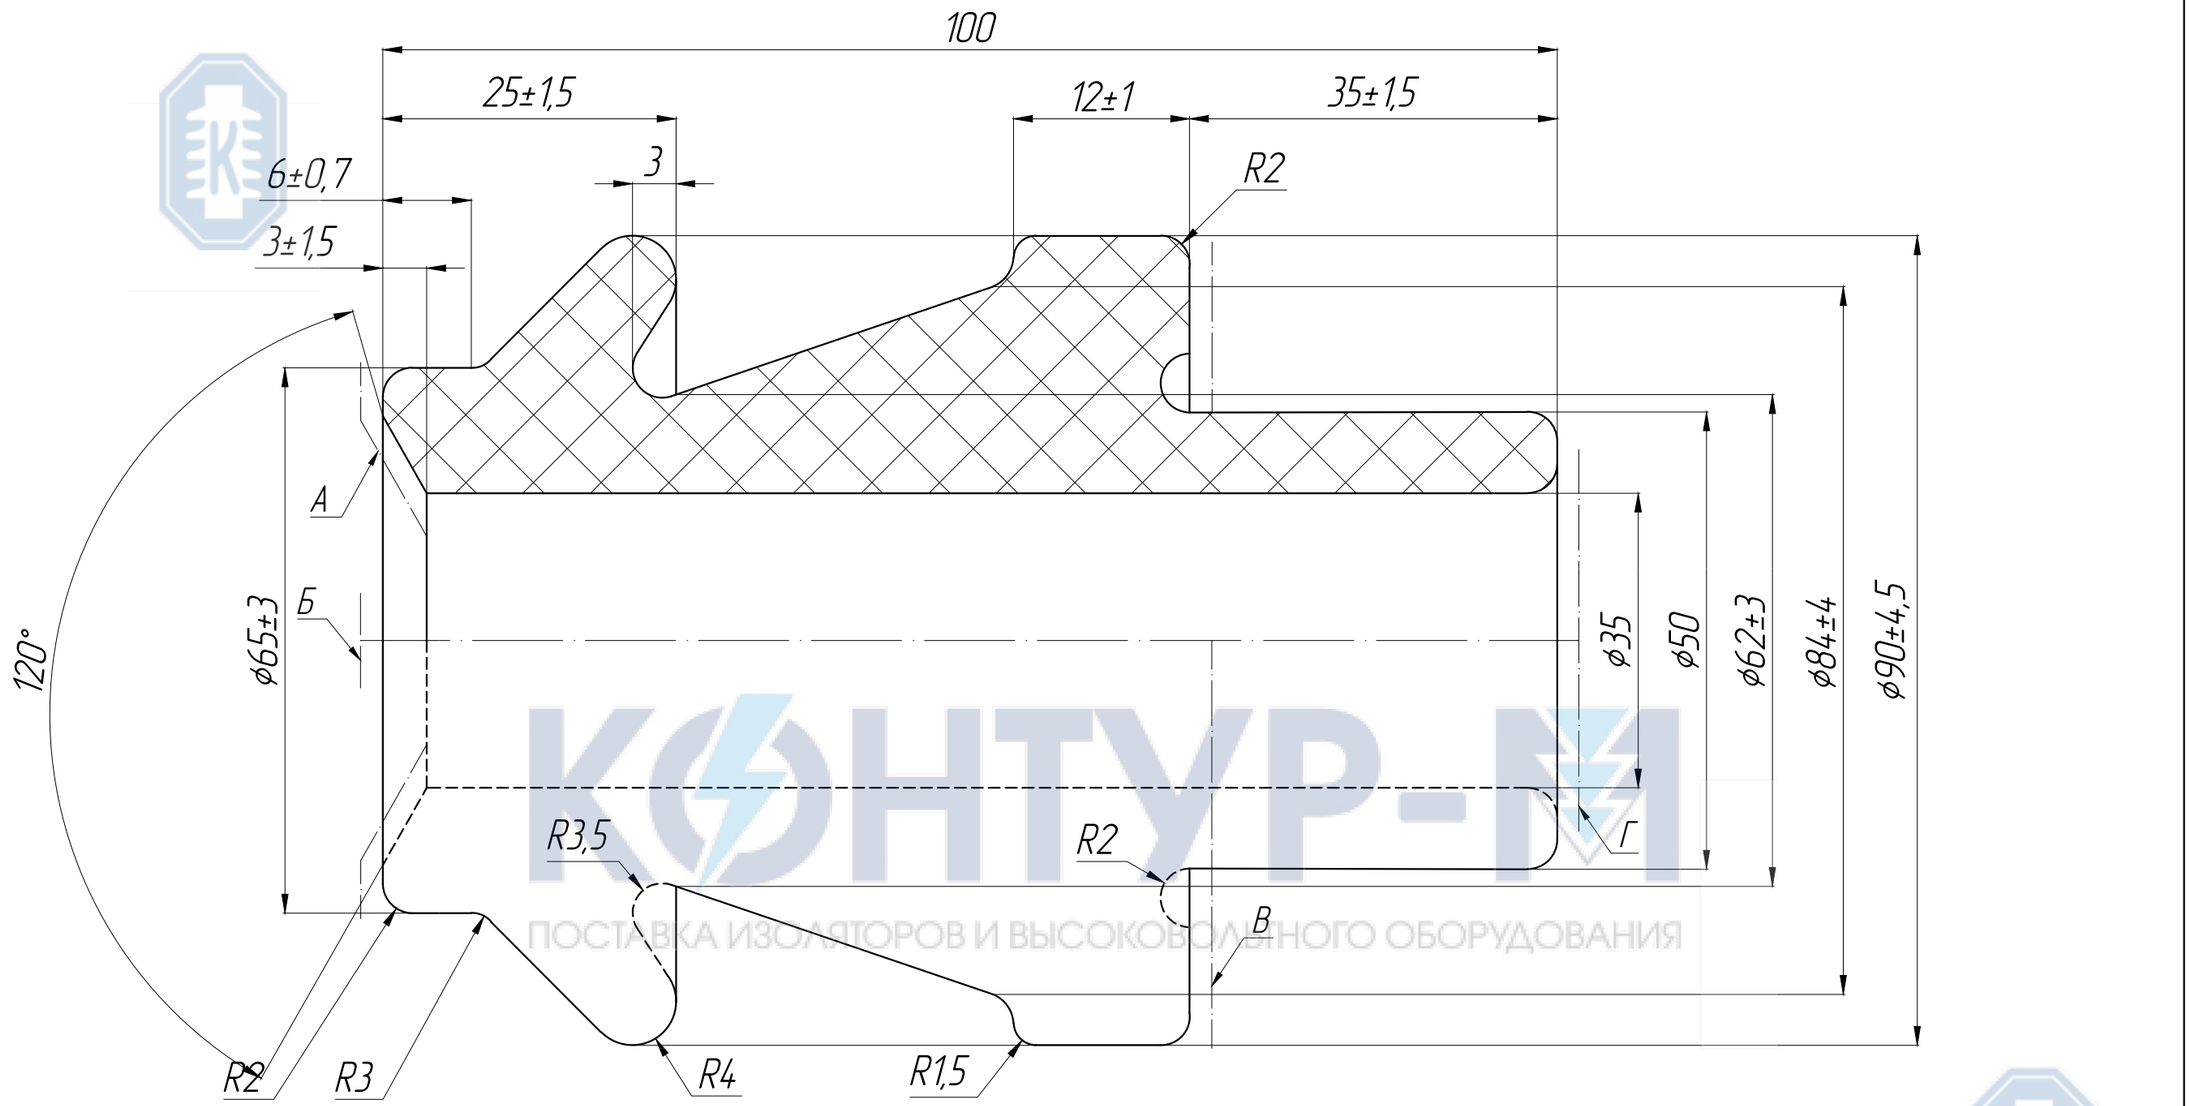

1. Номинальное напряжение 1 кВ.
2. Номинальный ток 1000 А.
3. Изолятор соответствует требованиям ГОСТ 13871-78
4. Поверхности А, Б, В, Г – без глазури..

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Изолятор ИТП-1/1000 01	Лит.	Масса	Масштаб
Разраб.							0,6	
Пров.						Лист	Листов	1
Т. контр.								
Н. контр.					ООО «Контур-М»			
Утв.								

Перв. примен.
Справ. №
Подп. и дата
Инв. № дубл.
Взам. инв. №
Подп. и дата
Инв. № подл.

Копировал
Формат А3

КОНТУР-М
ПОСТАВКА ИЗОЛЯТОРОВ И ВЫСОКОВОЛЬТНОГО ОБОРУДОВАНИЯ