
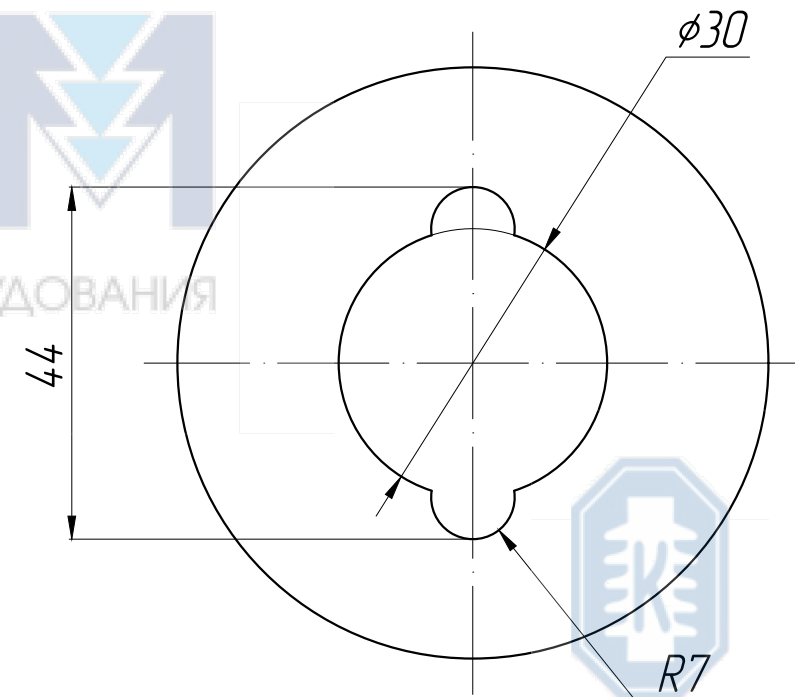


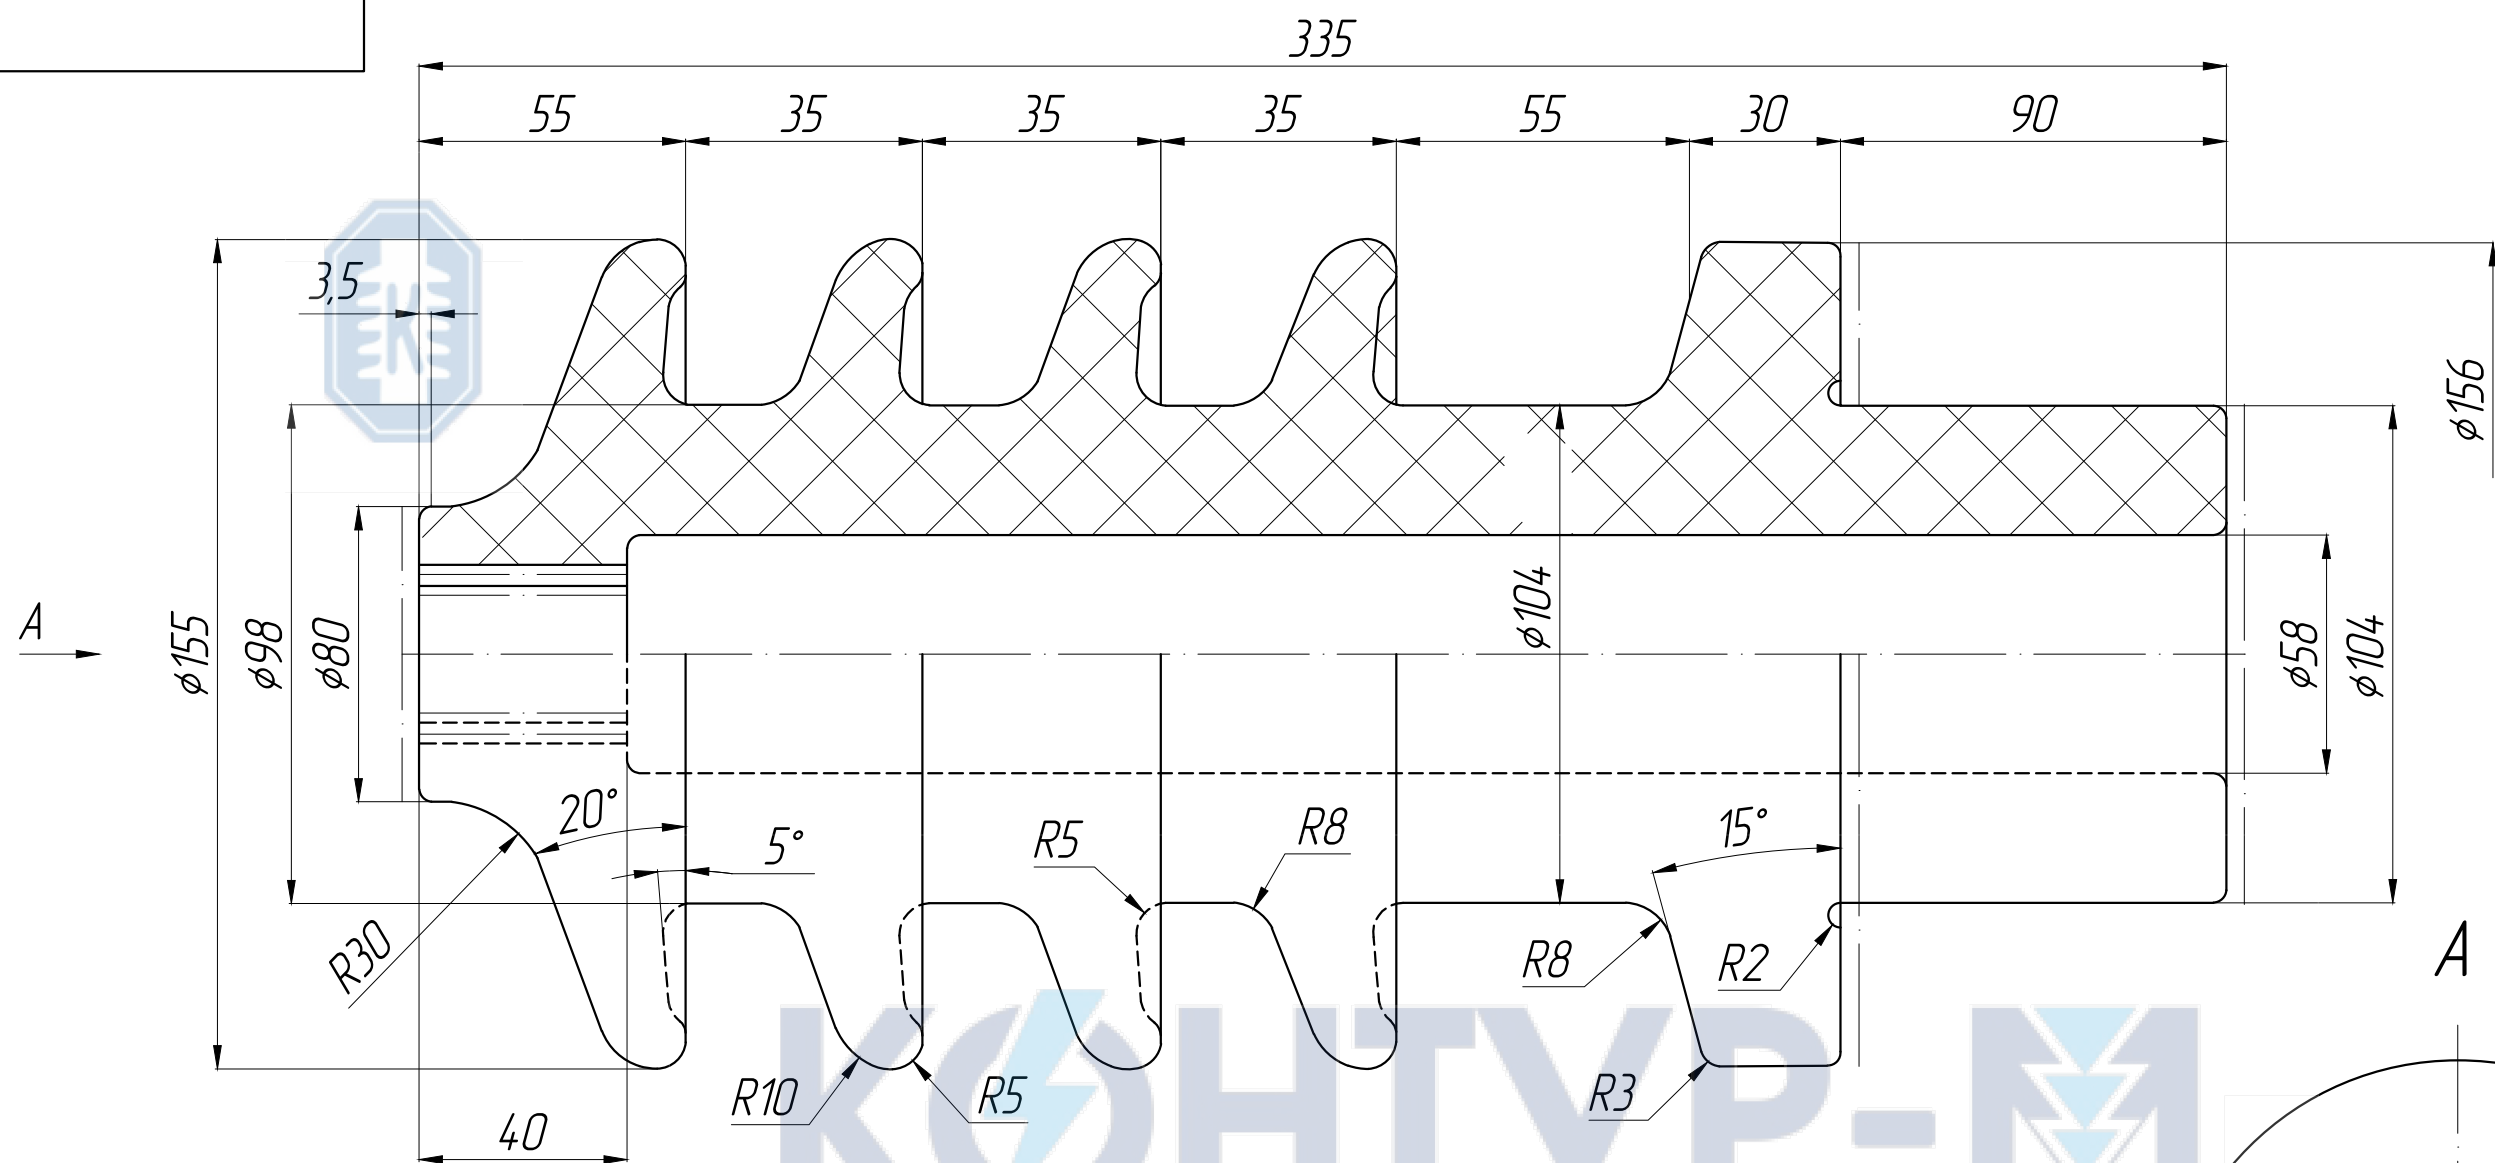

1. Номинальное напряжение 10 кВ.
2. Номинальный ток 1000 А.
3. Минимальная разрушающая сила при изгибе 5 кН.
4. Длина пути утечки не менее 300 мм.
5. Изолятор соответствует требованиям ГОСТ 5862-79.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Изолятор ИТП-10/1000 Б 01		
Разраб.							
Пров.					Лист 1		
Т. контр.							
Н. контр.					000 «Контур-М»		
Утв.							