
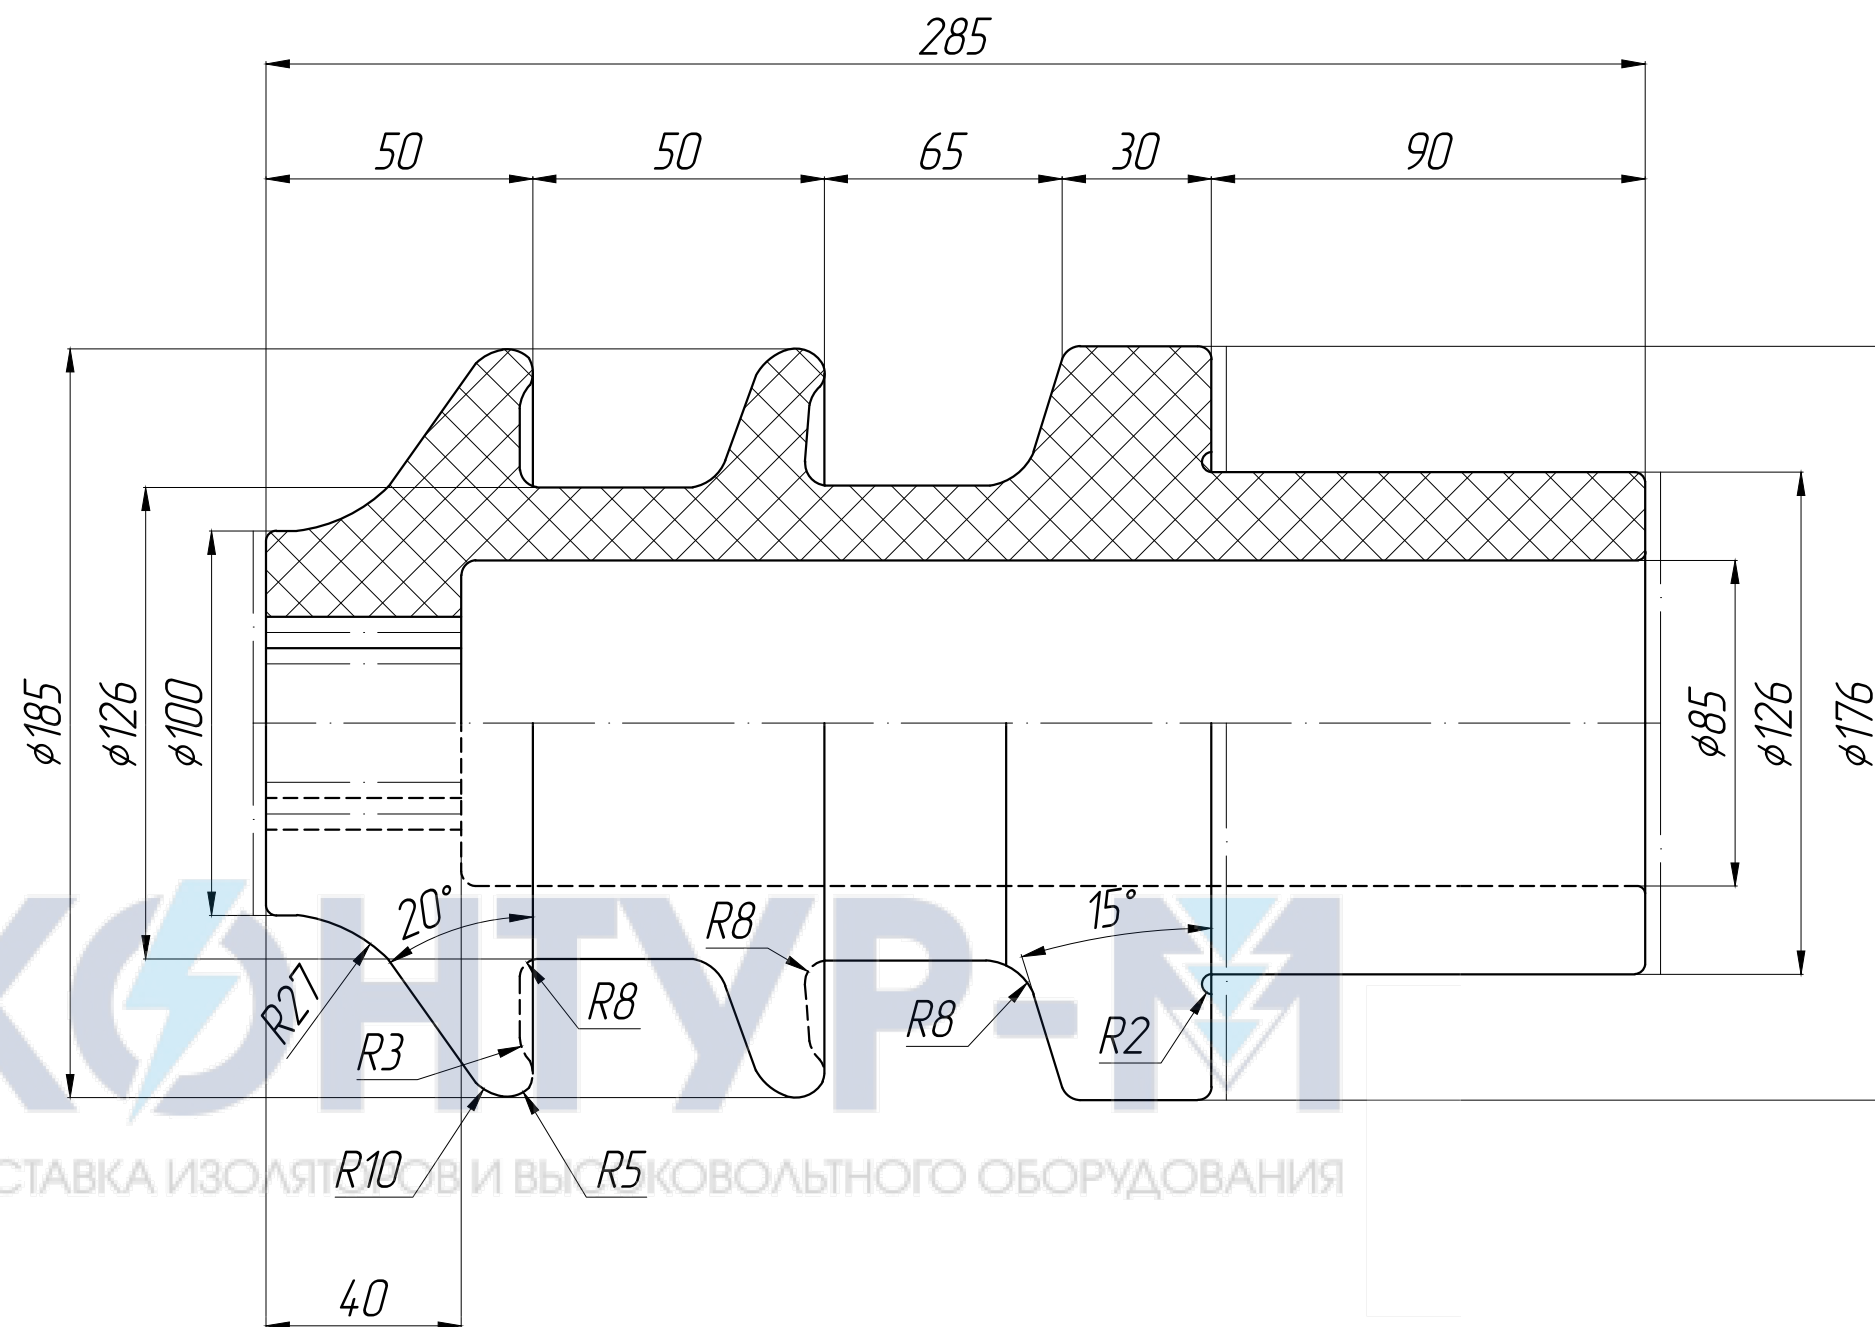


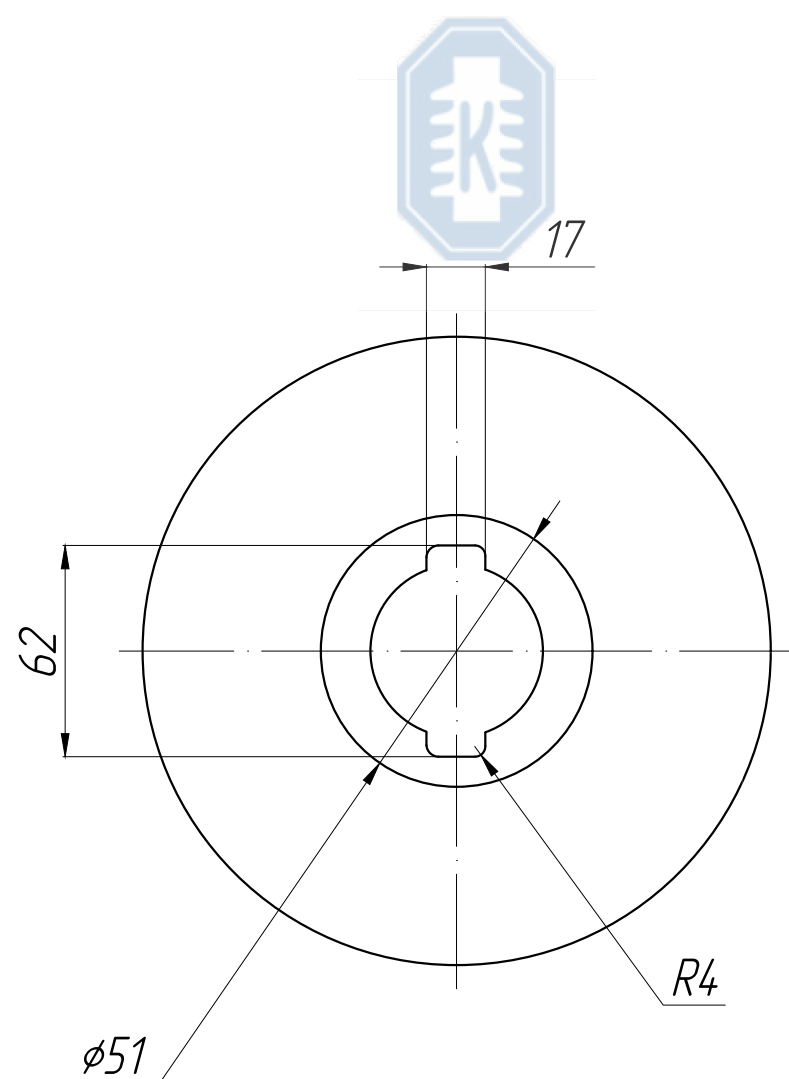

1. Номинальное напряжение 10 кВ.
2. Номинальный ток 3150 А.
3. Минимальная разрушающая сила при изгибе 8,5 кН.
4. Длина пути утечки не менее 200 мм.
5. Изолятор соответствует требованиям ГОСТ 5862-79.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Изолятор ИТП-10/3150 А 01	Лит.	Масса	Масштаб		
Разраб.								7,0		
Пров.										
Т. контр.						Лист	Листов			1
Н. контр.						ООО «Контур-М»				
Утв.										