


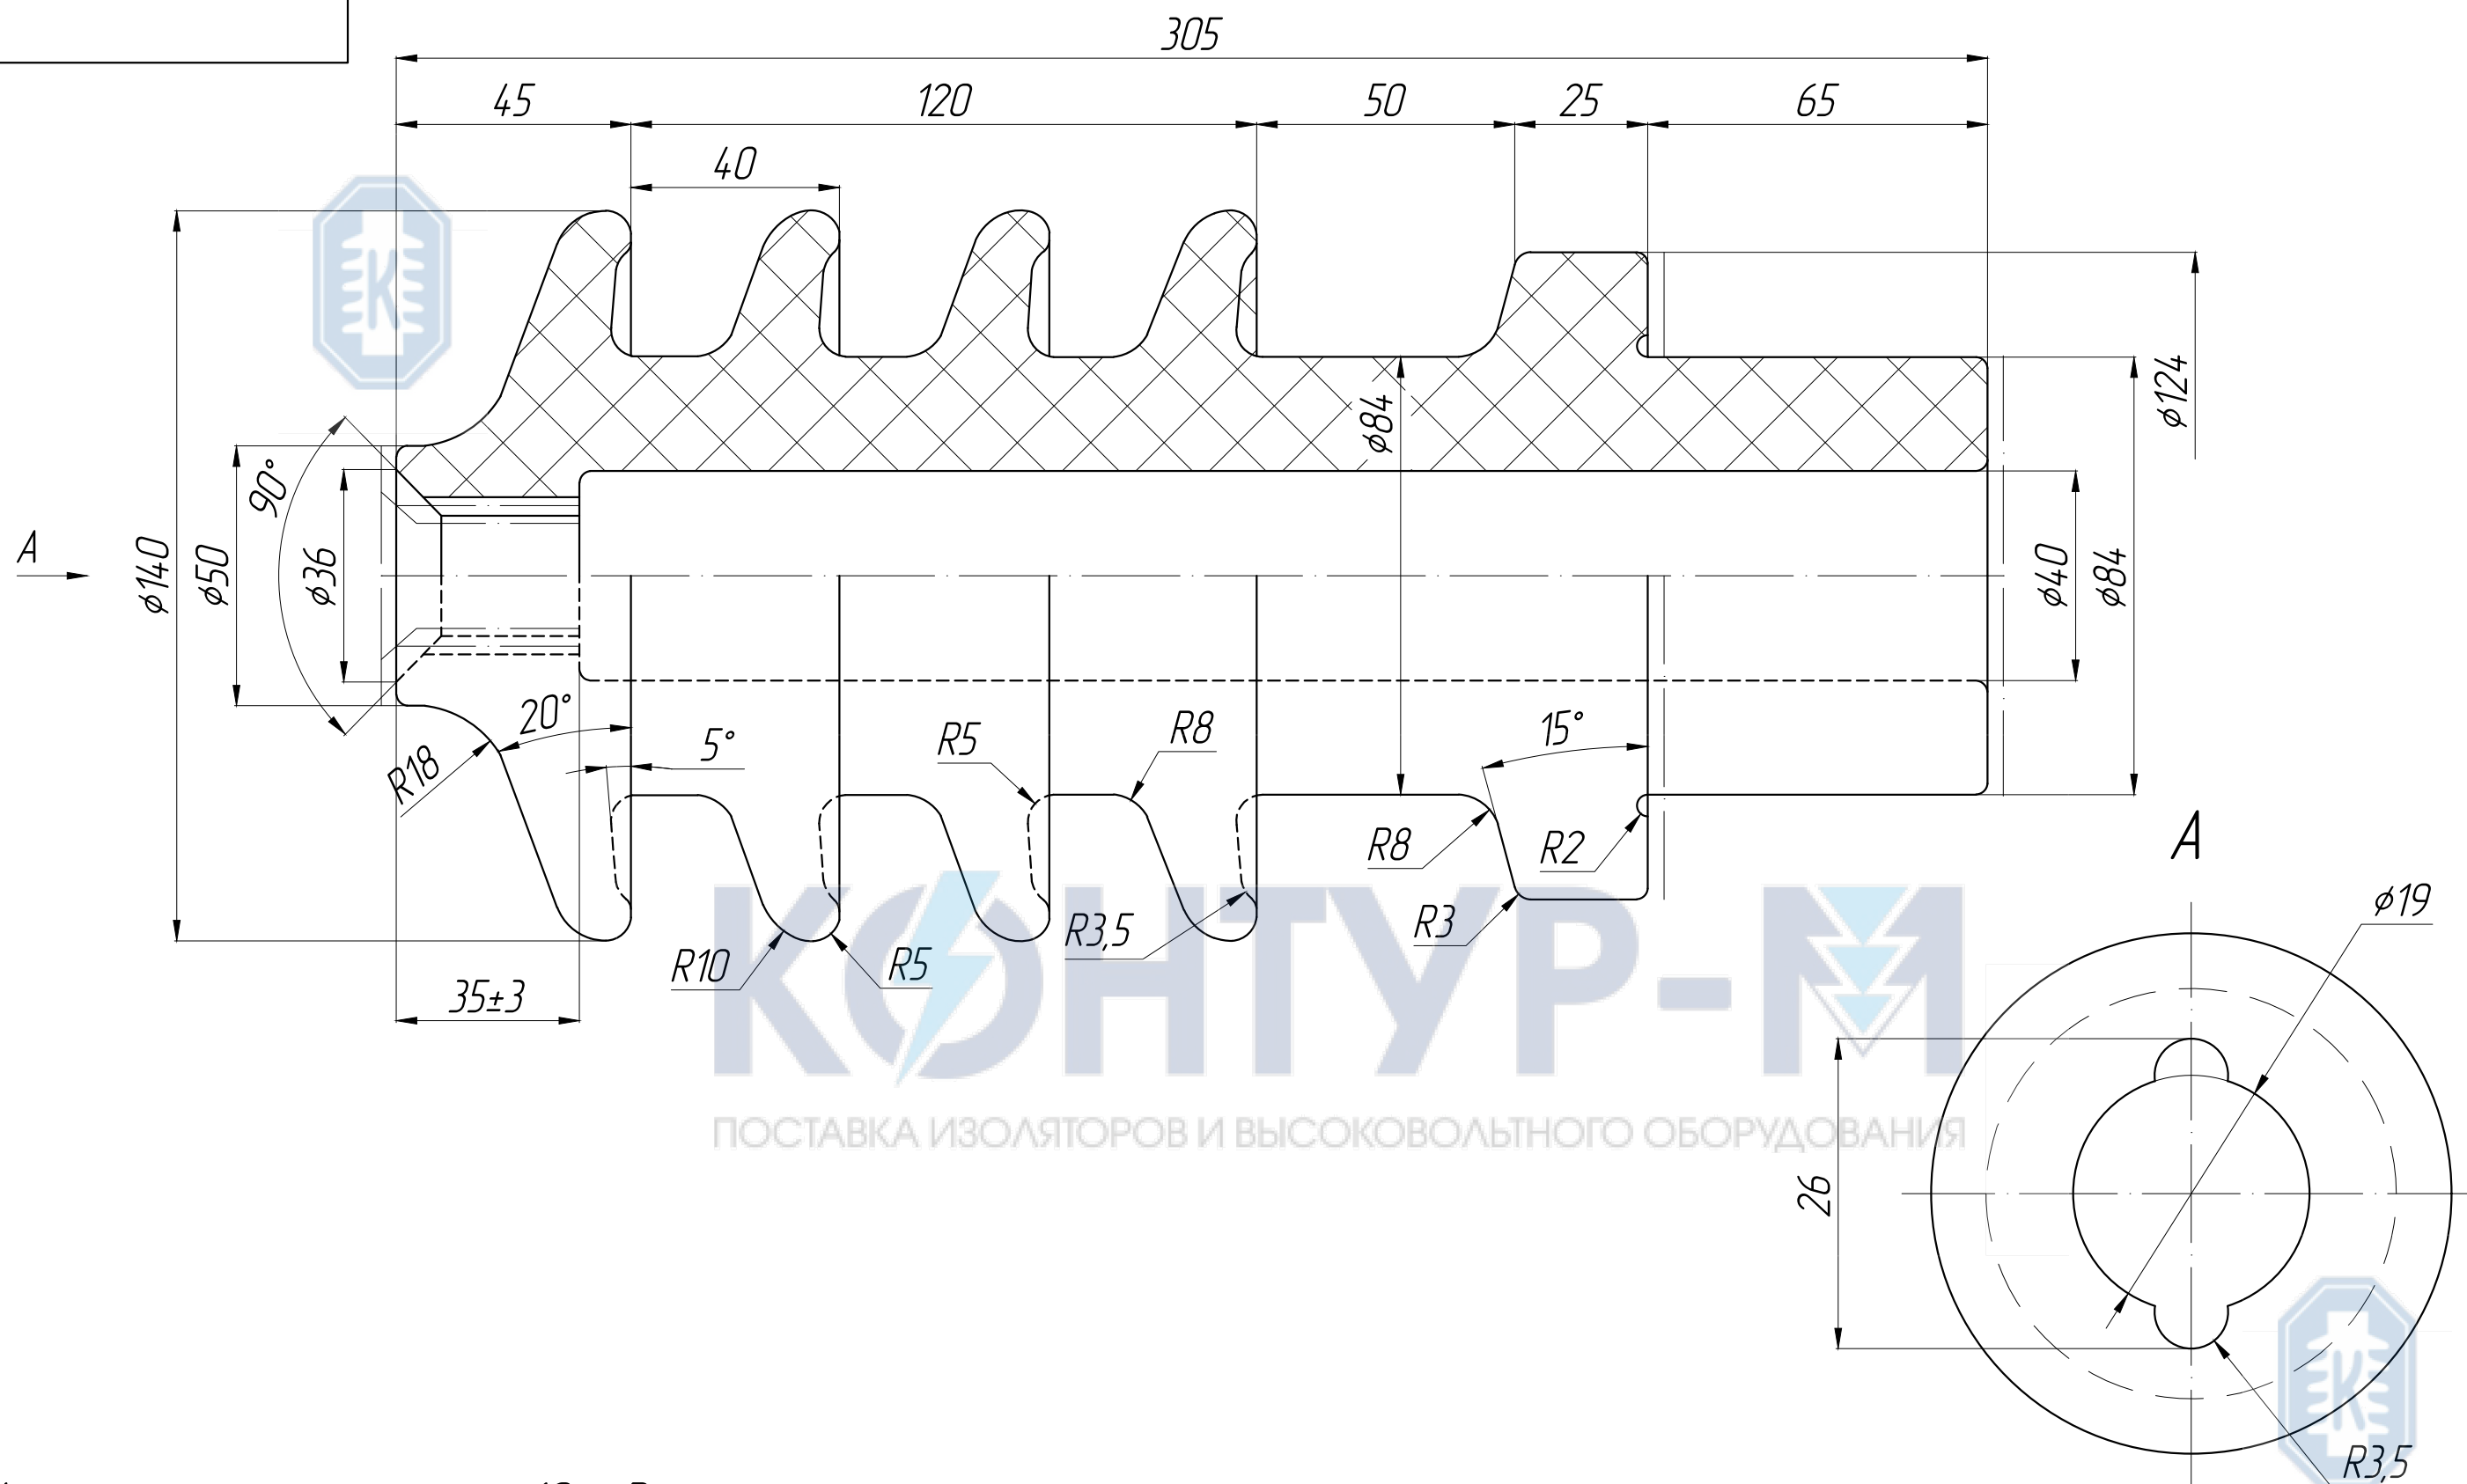

1. Номинальное напряжение 10 кВ.
2. Номинальный ток 400 А.
3. Минимальная разрушающая сила при изгибе 5 кН.
4. Длина пути утечки не менее 300 мм.
5. Изолятор соответствует требованиям ГОСТ 5862-79.

|           |      |          |       |      |                             |                |        |         |  |
|-----------|------|----------|-------|------|-----------------------------|----------------|--------|---------|--|
|           |      |          |       |      | Изолятор<br>ИТП-10/400 Б 01 | Лит.           | Масса  | Масштаб |  |
| Изм.      | Лист | № докум. | Подп. | Дата |                             |                |        | 4,79    |  |
| Разраб.   |      |          |       |      |                             |                |        |         |  |
| Пров.     |      |          |       |      |                             |                |        |         |  |
| Т. контр. |      |          |       |      |                             | Лист           | Листов | 1       |  |
| Н. контр. |      |          |       |      |                             | ООО «Контур-М» |        |         |  |
| Утв.      |      |          |       |      |                             |                |        |         |  |