


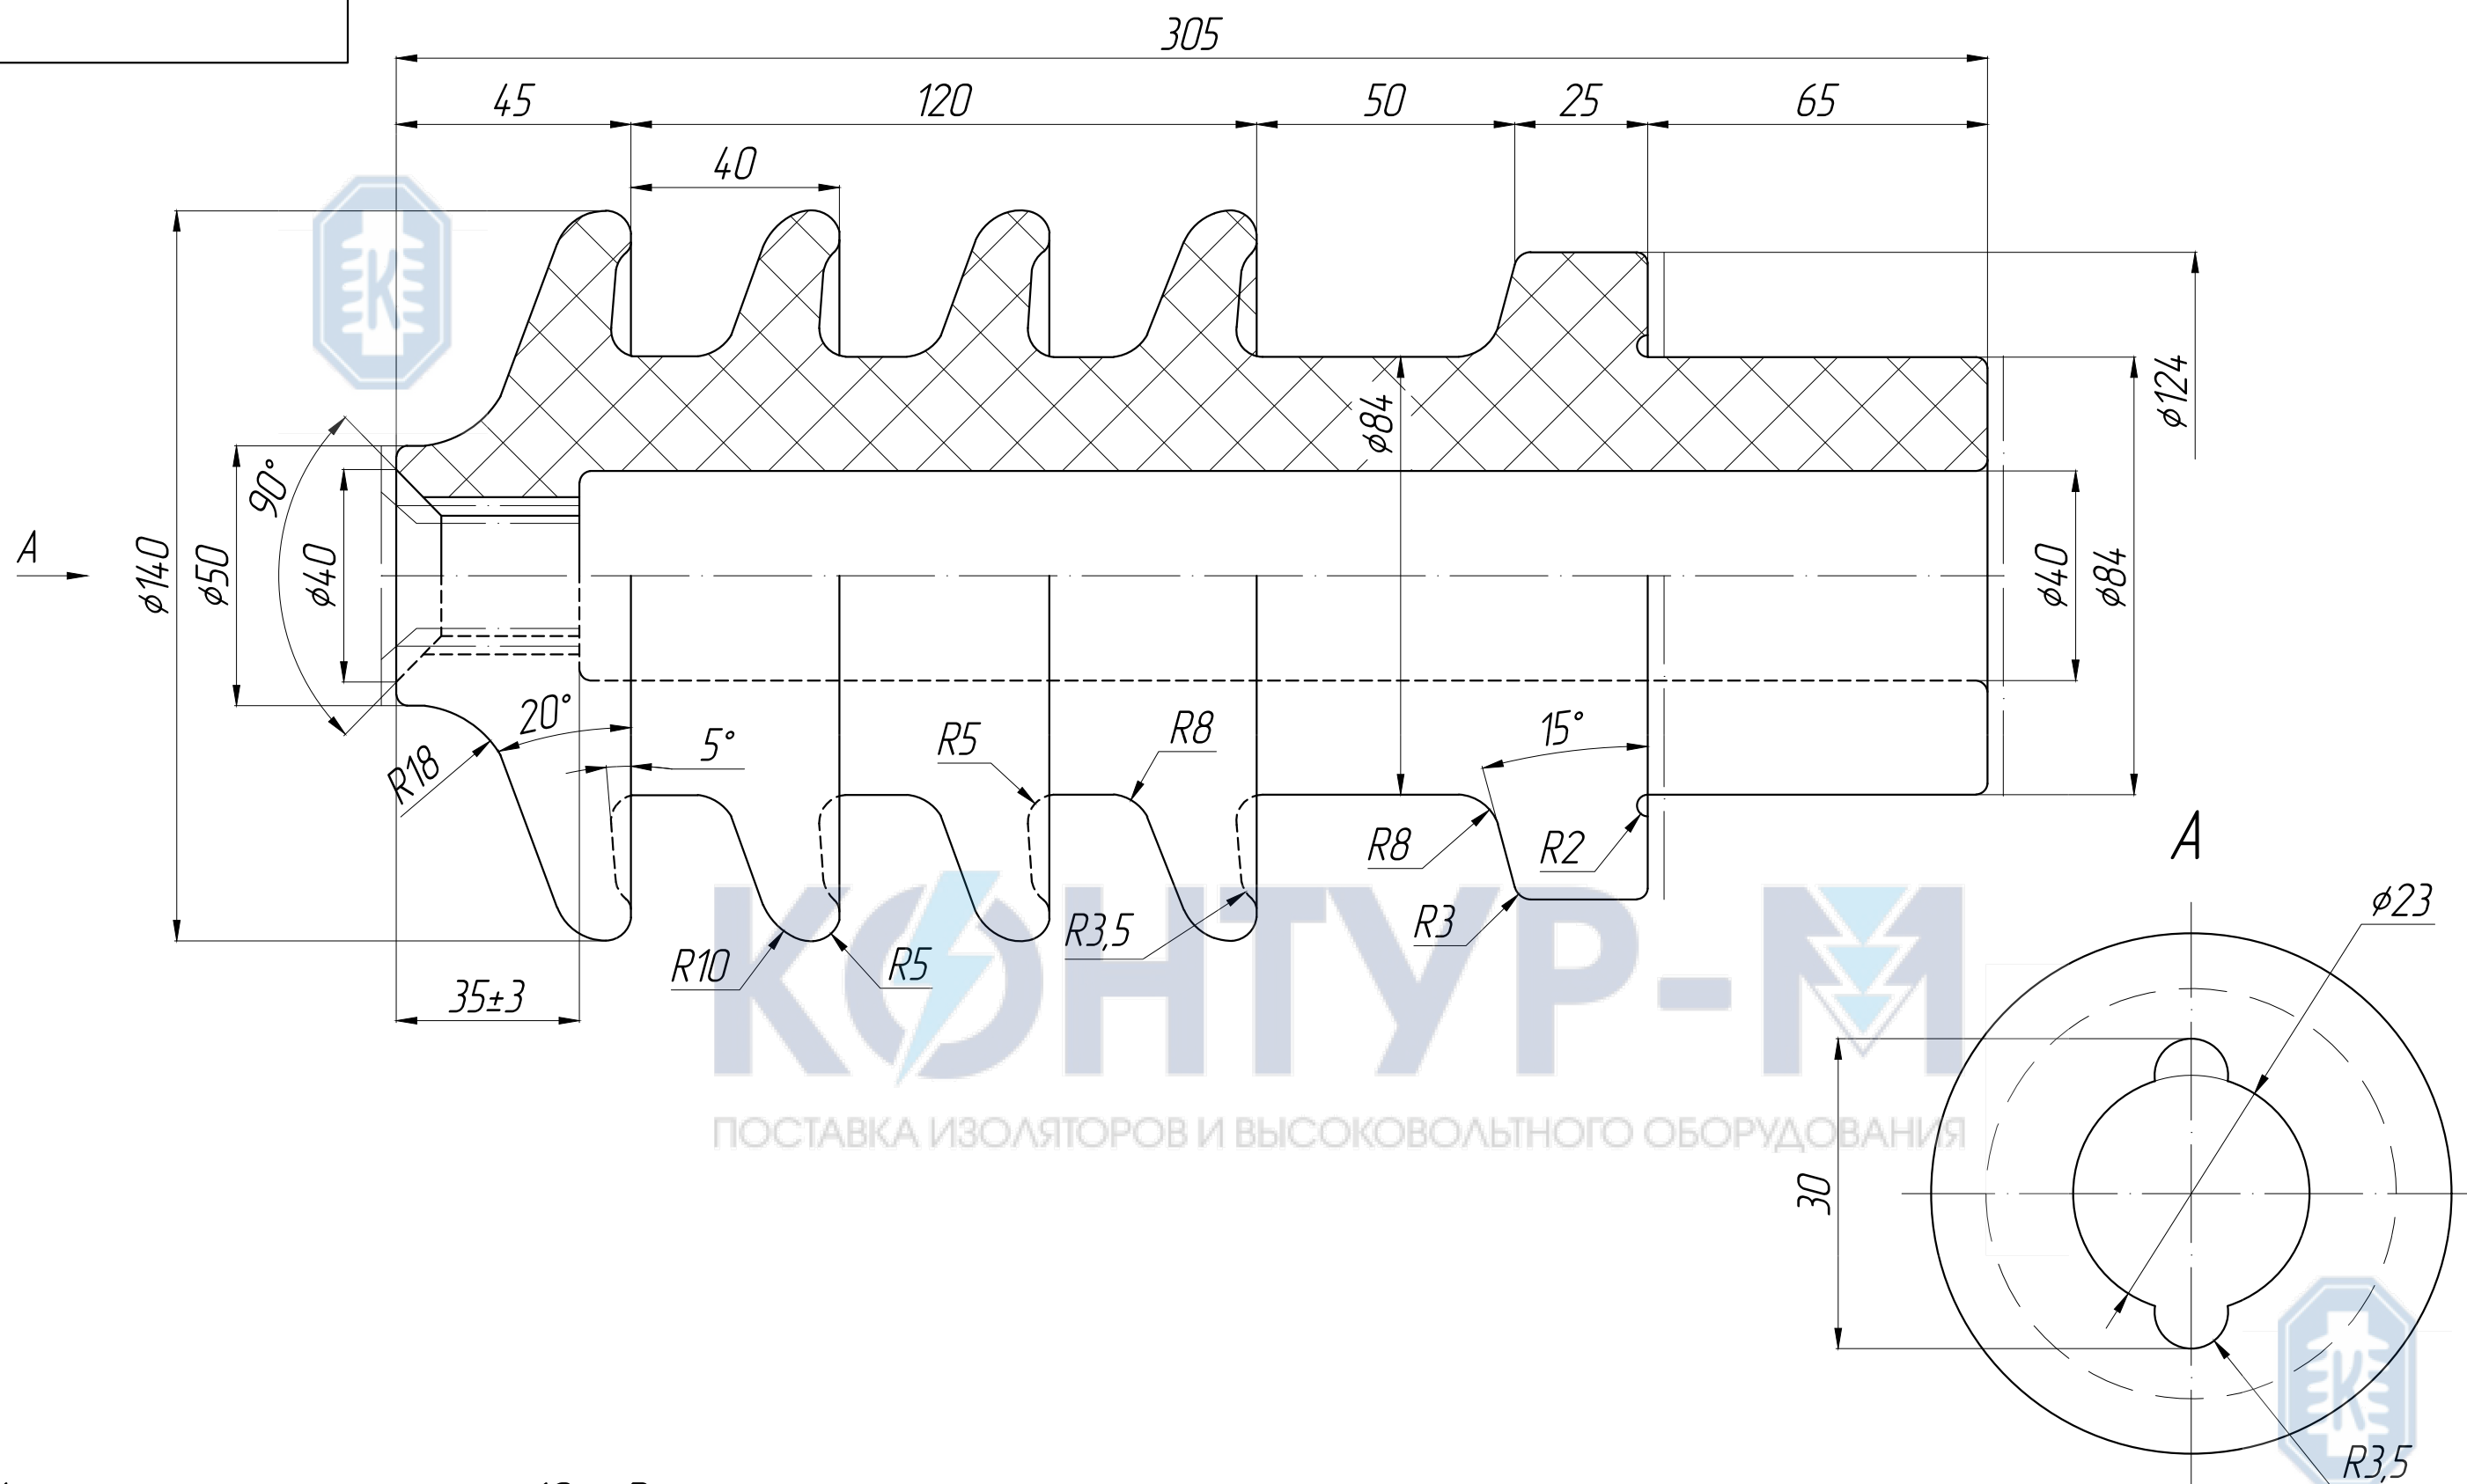

1. Номинальное напряжение 10 кВ.
2. Номинальный ток 630 А.
3. Минимальная разрушающая сила при изгибе 5 кН.
4. Длина пути утечки не менее 300 мм.
5. Изолятор соответствует требованиям ГОСТ 5862-79.

|           |      |          |       |      |                             |                |        |         |
|-----------|------|----------|-------|------|-----------------------------|----------------|--------|---------|
|           |      |          |       |      |                             |                |        |         |
|           |      |          |       |      |                             |                |        |         |
|           |      |          |       |      |                             |                |        |         |
|           |      |          |       |      |                             |                |        |         |
| Изм.      | Лист | № докум. | Подп. | Дата | Изолятор<br>ИТП-10/630 Б 01 | Лит.           | Масса  | Масштаб |
| Разраб.   |      |          |       |      |                             |                |        |         |
| Пров.     |      |          |       |      |                             |                |        |         |
| Т. контр. |      |          |       |      |                             |                |        |         |
|           |      |          |       |      |                             | Лист           | Листов | 1       |
| Н. контр. |      |          |       |      |                             | ООО «Контур-М» |        |         |
| Утв.      |      |          |       |      |                             |                |        |         |