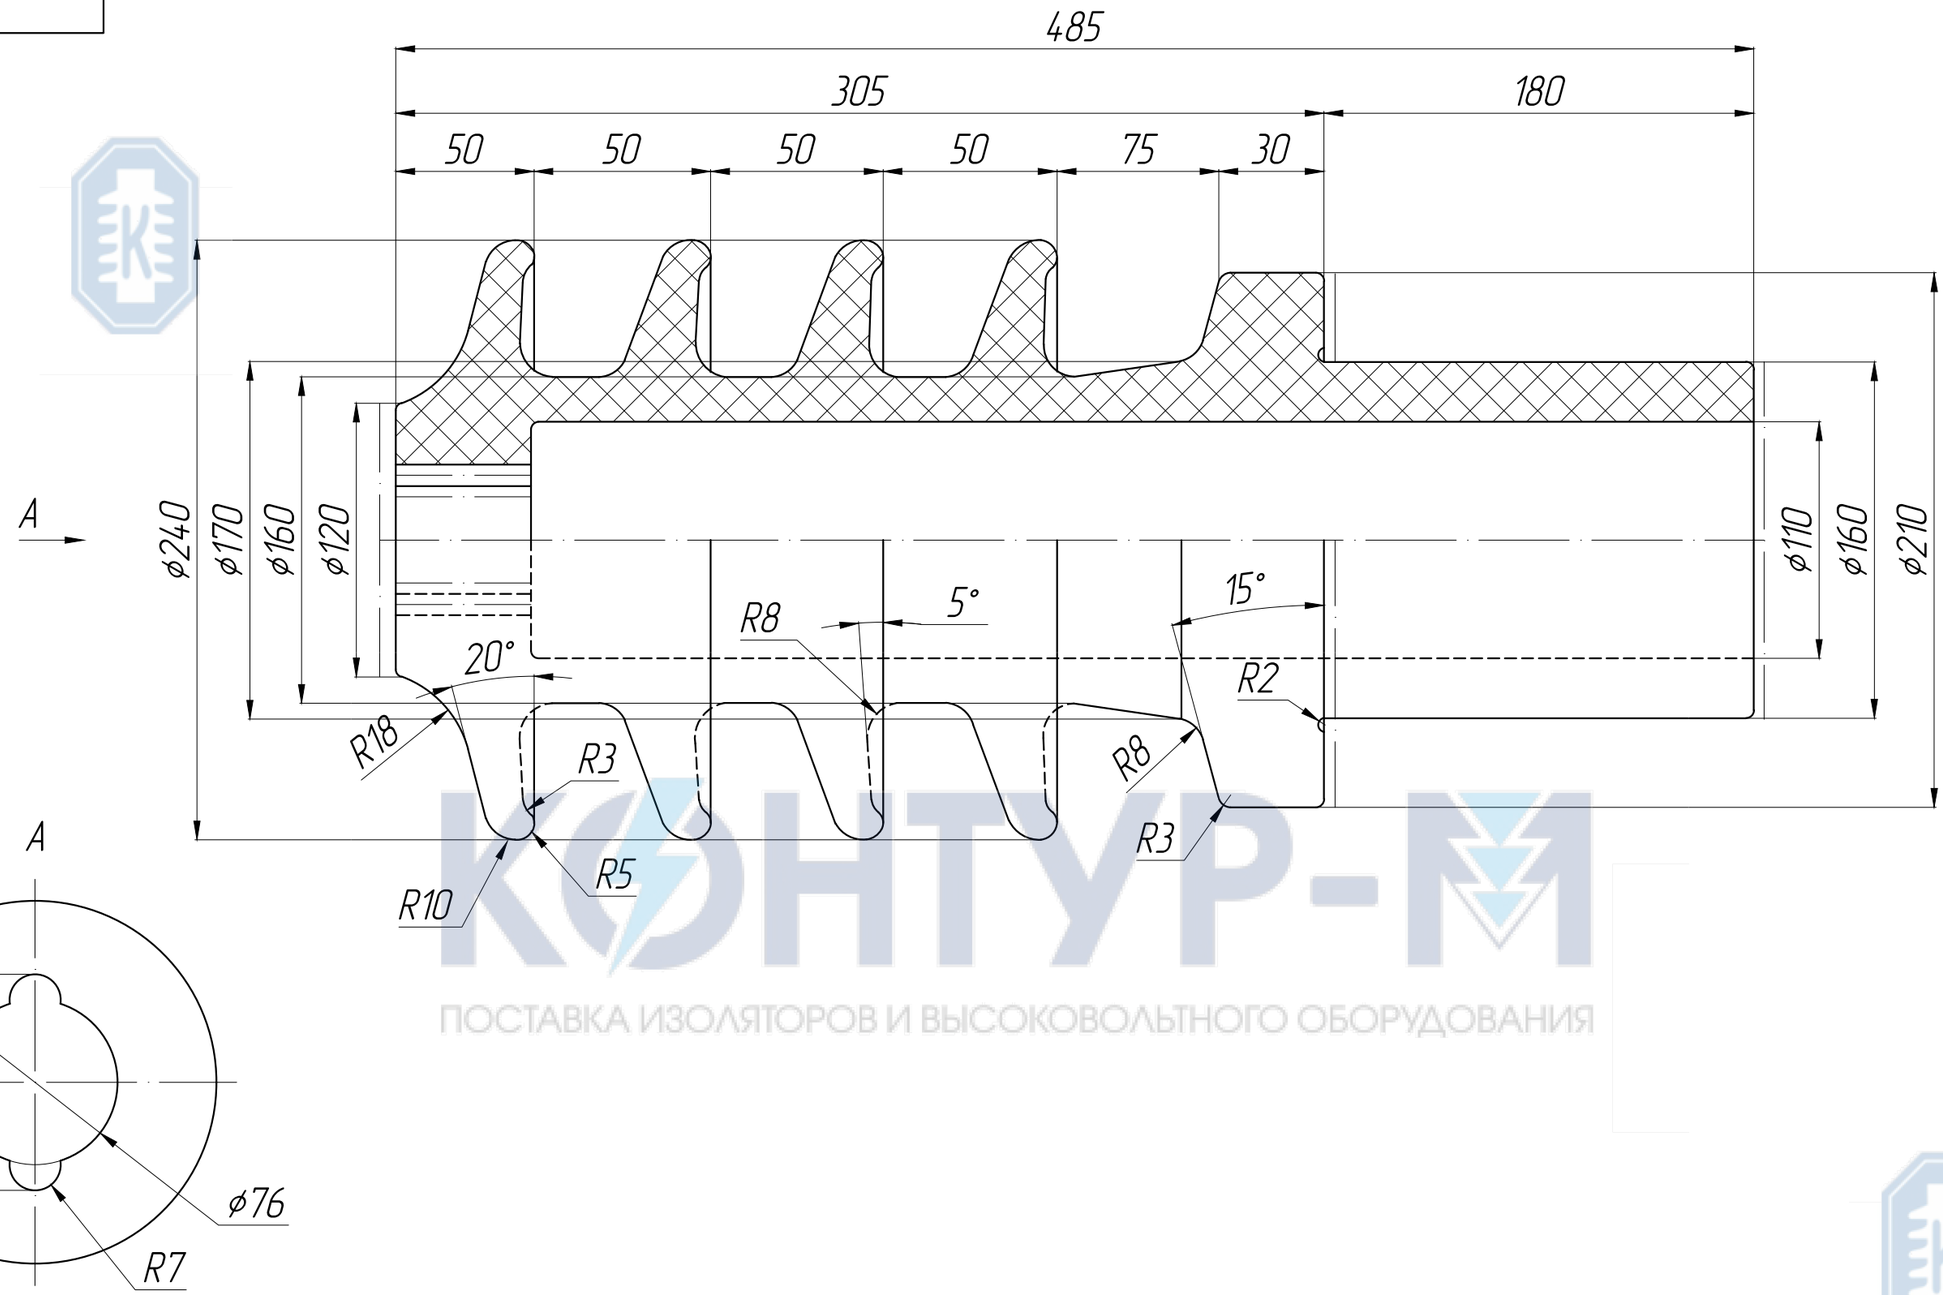

1. Номинальное напряжение 20 кВ.
2. Номинальный ток 5000 А.
3. Минимальная разрушающая сила при изгибе 9 кН.
4. Длина пути утечки не менее 400 мм.
5. Изолятор соответствует требованиям ГОСТ 5862-79.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Изолятор ИТП-20/5000 А 01	Лит.	Масса	Масштаб
Разраб.							17,47	
Пров.						Лист	Листов 1	
Т. контр.								
Н. контр.					ООО «Контур-М»			
Утв.								

Копировал Формат А3

Перв. примен.
Справ. №
Подп. и дата
Инв. № дубл.
Взам. инв. №
Подп. и дата
Инв. № подл.

КОНТУР-М
ПОСТАВКА ИЗОЛЯТОРОВ И ВЫСОКОВОЛЬТНОГО ОБОРУДОВАНИЯ