
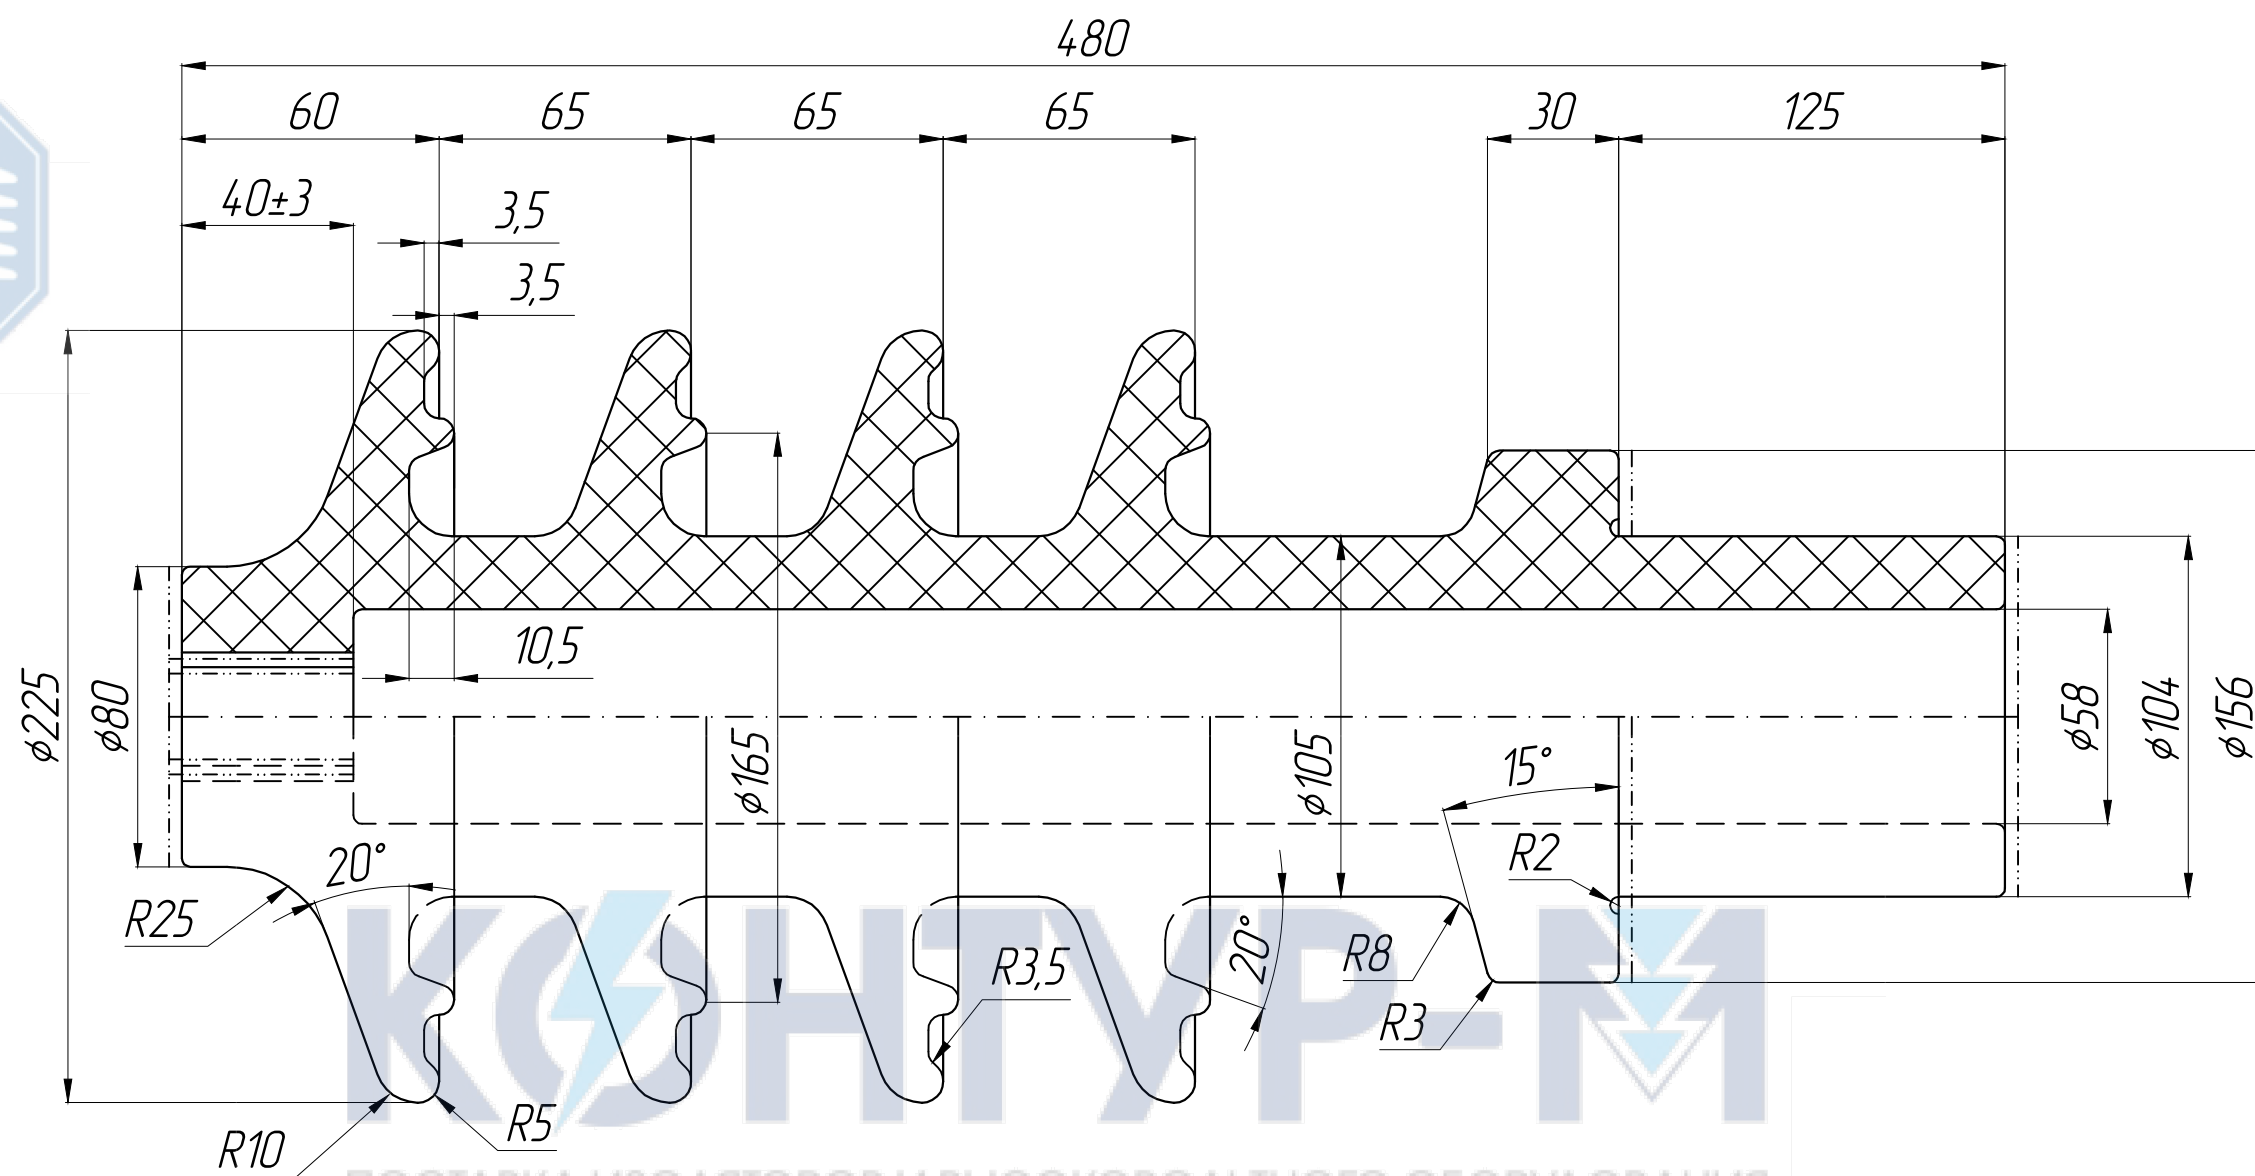


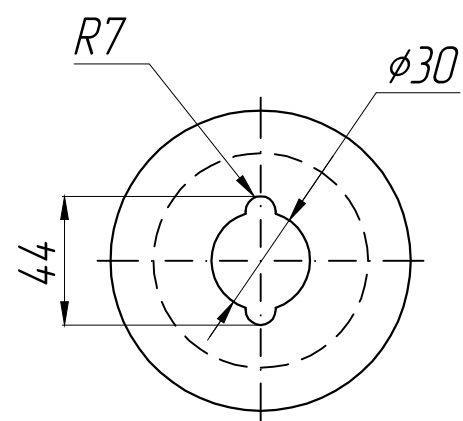

1. Номинальное напряжение 35 кВ.
2. Номинальный ток 1000 А.
3. Минимальная разрушающая сила при изгибе 5 кН
4. Длина пути утечки не менее 700 мм.
5. Изолятор соответствует требованиям ГОСТ 5862-79.

					Изолятор ИТП-35/1000 А 01				
						Лит.	Масса	Масштаб	
Изм./Лист	№ докум.	Подп.	Дата					13,5	
Разраб.									
Пров.									
Т. контр.						Лист	Листов 1		
Н. контр.						000 «Контур-М»			
Утв.									