


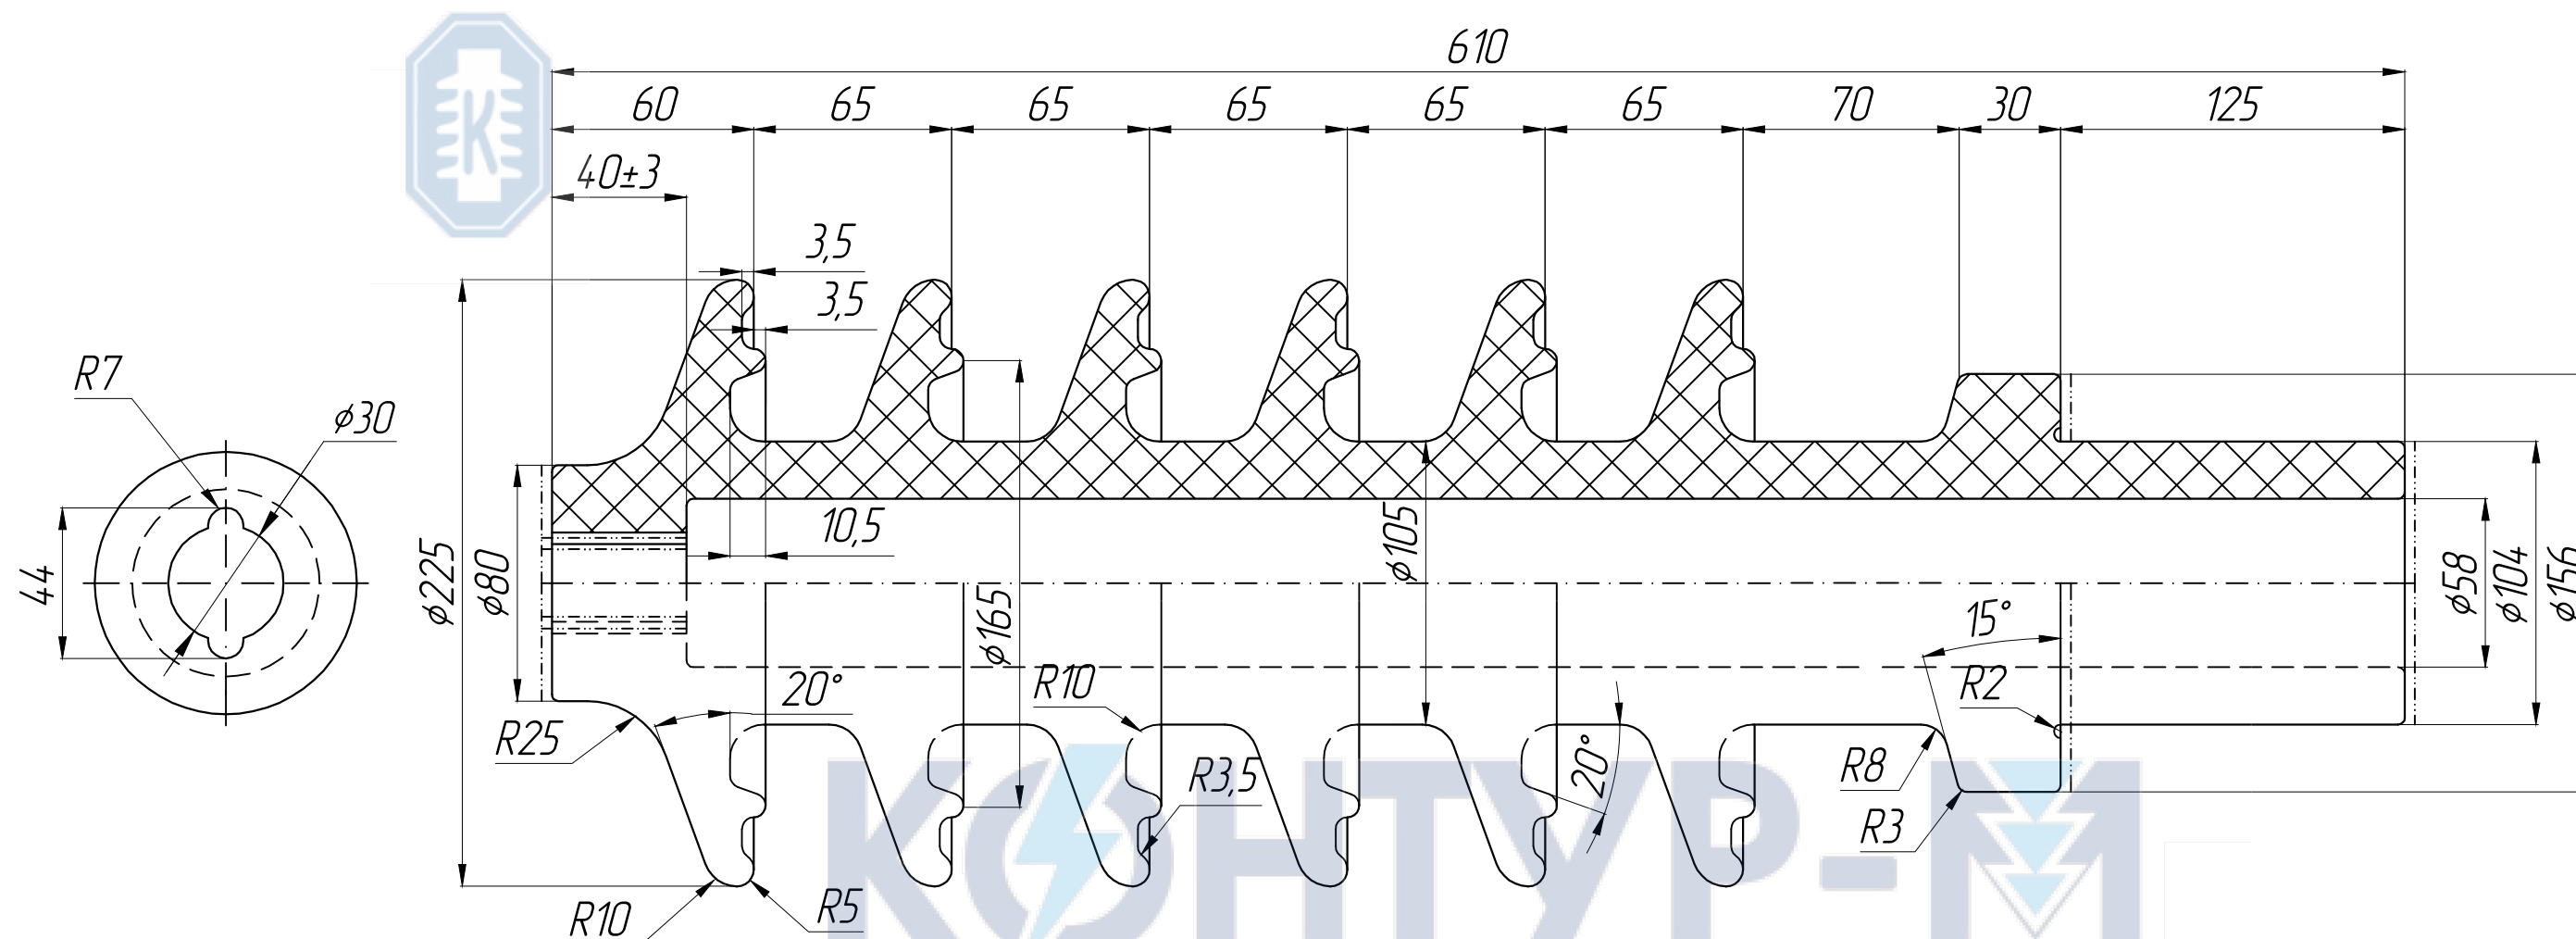

1. Номинальное напряжение 35 кВ.
2. Номинальный ток 1000 А.
3. Минимальная разрушающая сила при изгибе 3,5 кН
4. Длина пути утечки не менее 1050 мм.
5. Изолятор соответствует требованиям ГОСТ 5862-79.

					Изолятор ИТП-35/1000 Б 0 1			
						Лит.	Масса	Масштаб
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата			18,85	
Разраб.								
Пров.								
Т. контр.						Лист	Листов	1
						ООО «Контур-М»		
Н. контр.								
Утв.								