


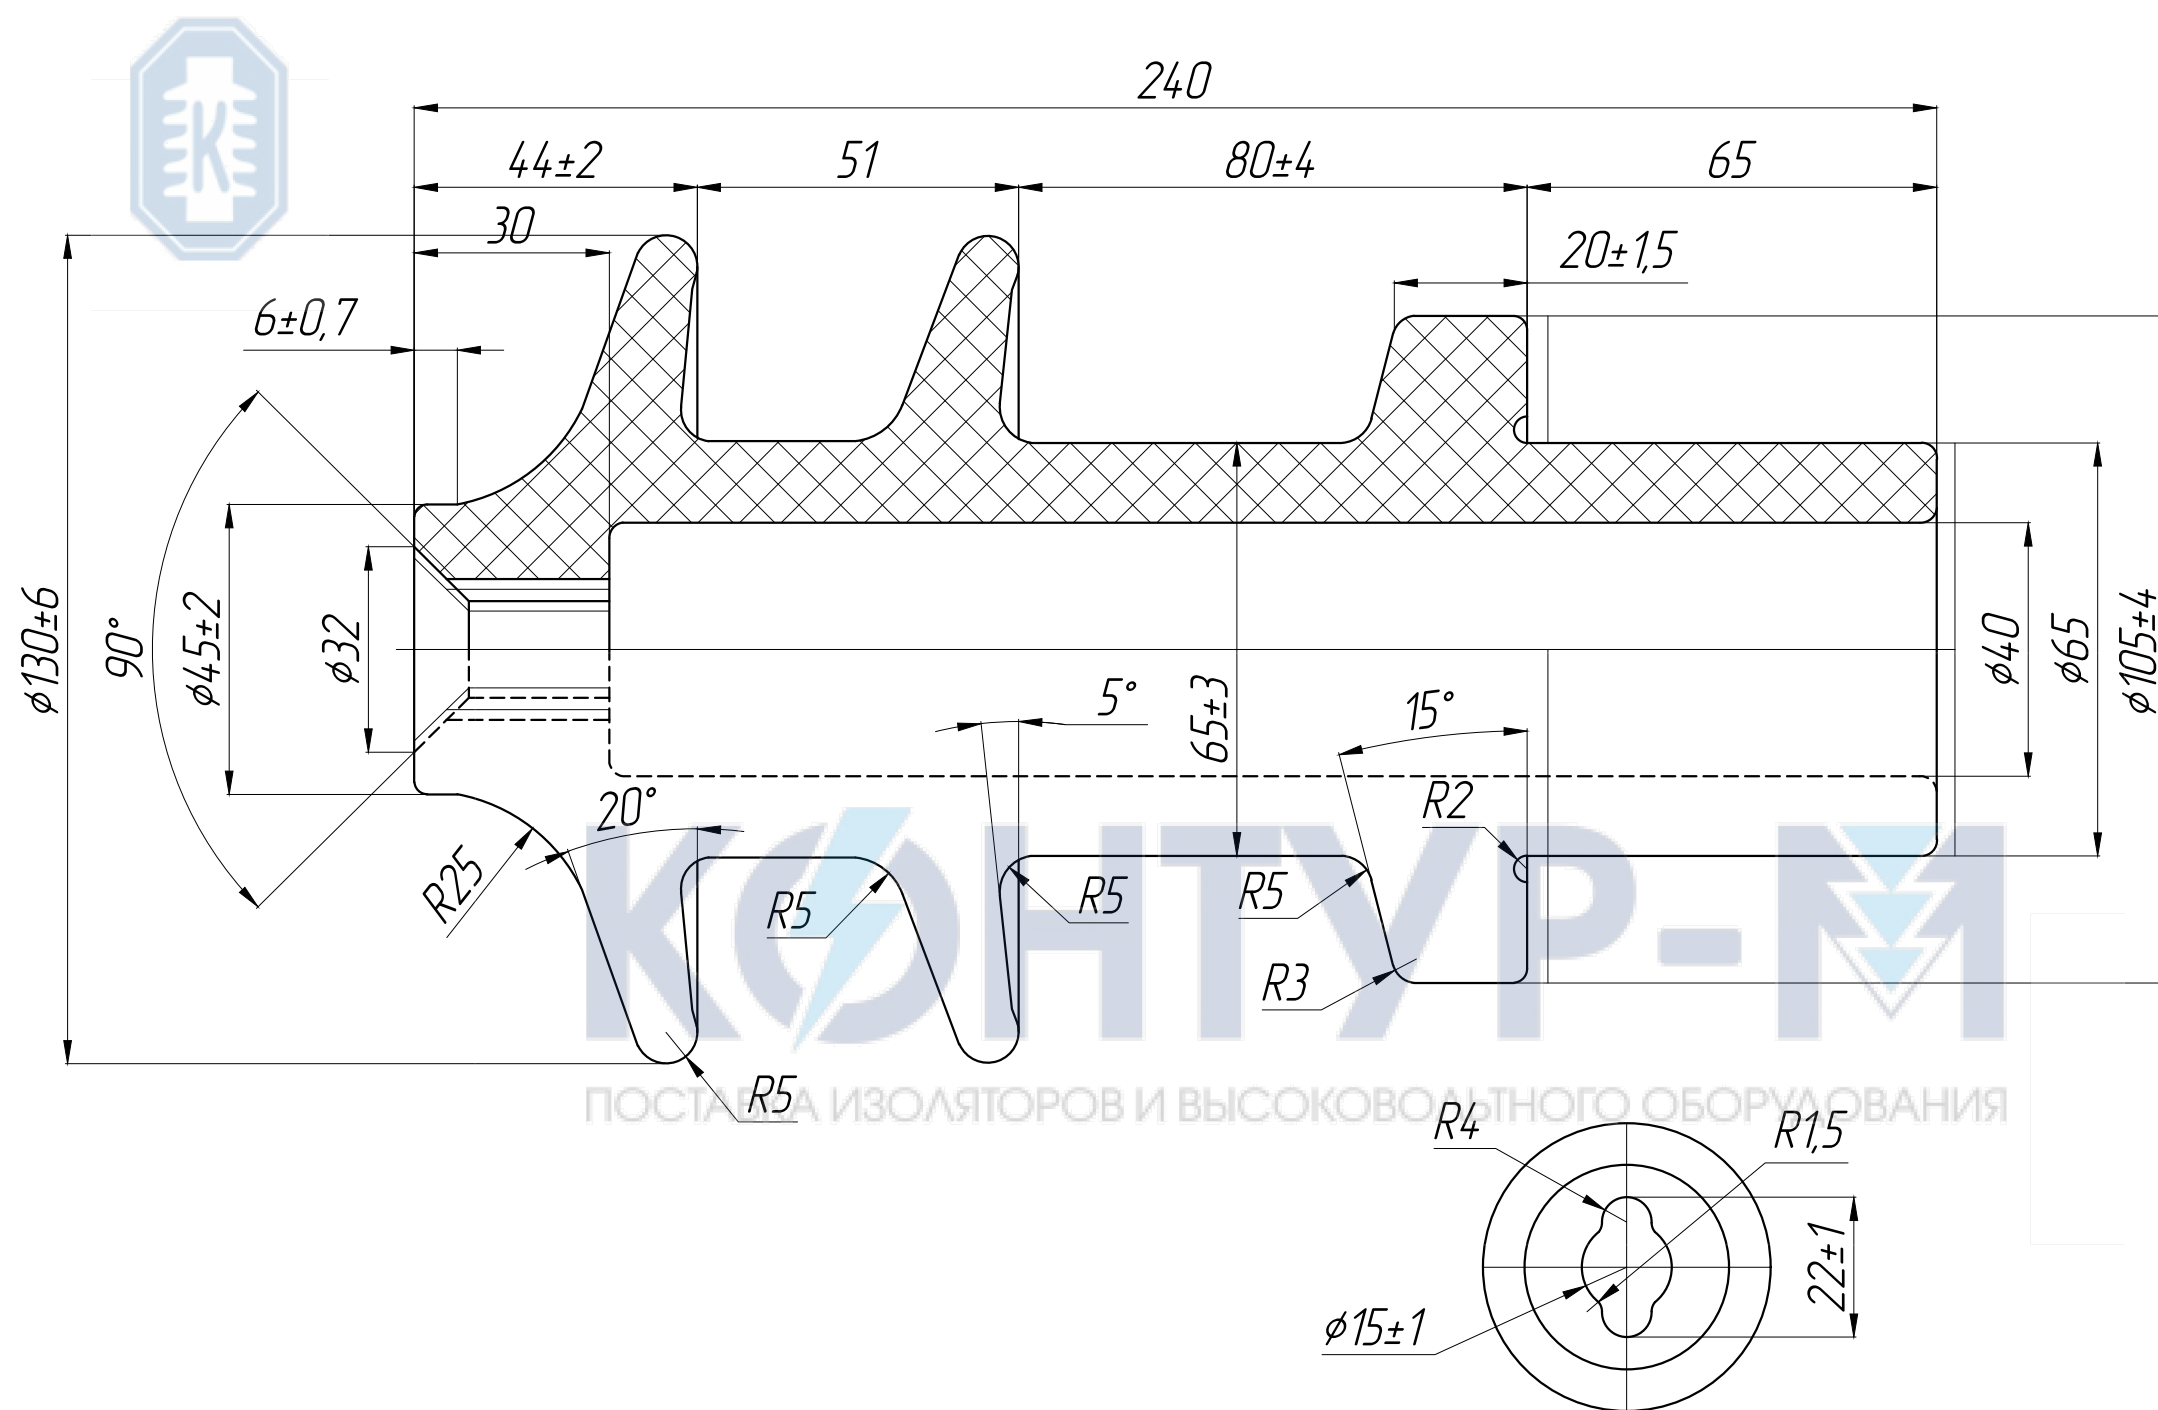

1. Номинальное напряжение 10 кВ.
2. Номинальный ток 250 А.
3. Минимальная разрушающая сила при изгибе 3 кН.
4. Длина пути утечки не менее 200 мм.
5. Изолятор соответствует требованиям ГОСТ 5862-79.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Изолятор ИТП-6-10/250 А 01			Лит.	Масса	Масштаб		
Разраб.											2,05	
Пров.												
Т. контр.												
								Лист	Листов	1		
Н. контр.								ООО «Контур-М»				
Утв.												